

An die Landesarbeitsgemeinschaften und Datenan-
nahmenstellen

Prof. Dr. med. Claus-Dieter Heidecke, MBA

Institutsleiter

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

(030) 58 58 26-0

claus.heidecke@iqtig.org

QI-Berechnung Patientenbefragung QS PCI

1. Februar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei den Vorbereitungen für die kommenden Auswertungen zur Patientenbefragung ist im Rahmen unserer Qualitätssicherungsprozesse eine fehlerhafte Berechnung aufgefallen, die sich auf die Ergebnisse von fünf Qualitätsindikatoren im Verfahren QS PCI für das Auswertungsjahr 2023 auswirkt.

Die für diese Qualitätsindikatoren definierten Rechenregeln sind fehlerhaft in die QI-Datenbank für den Regelbetrieb übertragen worden. Davon sind die Ergebnisse folgender Qualitätsindikatoren betroffen:

- QI 56100 („Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI“)
- QI 56101 („Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie“)
- QI 56111 („Patienteninformation nach der Prozedur“)
- QI 56114 („Angebot zur Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI“)
- QI 56118 („Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI“)

Die Auswirkungen sind je Qualitätsindikator unterschiedlich und sind der untenstehenden Grafik sowie Tabelle zu entnehmen. Dargestellt ist die Verteilung der Ergebnisse (Punktschätzer) über alle Leistungserbringer.

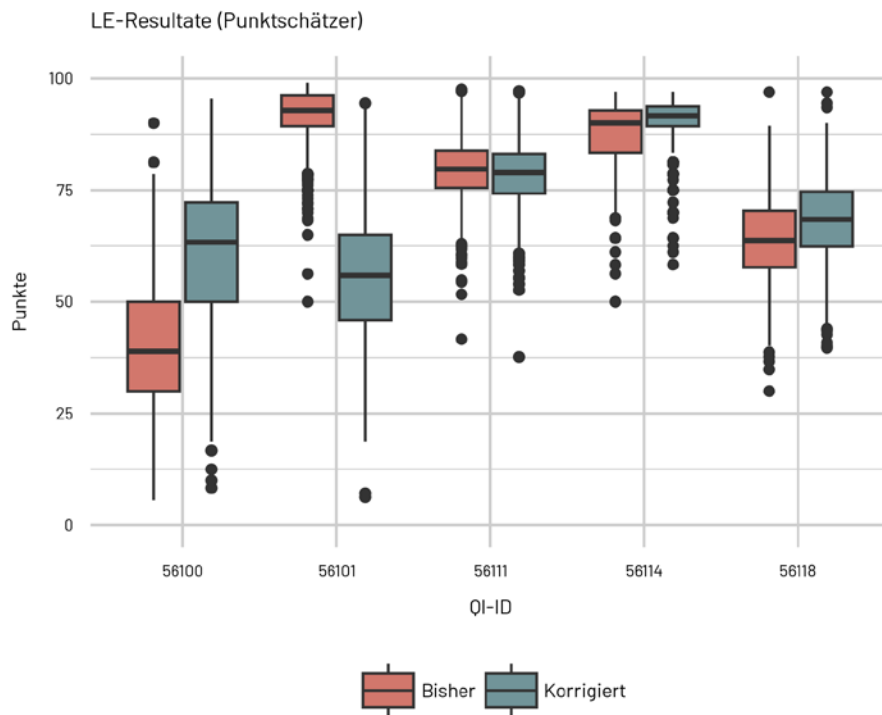


Abbildung 1: Boxplots mit Median, Minimum und Maximum der LE-Ergebnisse (Punktschätzer) der bisherigen und korrigierten Berechnung im Vergleich

QI_ID	bisher					korrigiert				
	Median	Min	Max	Mittelwert	Standardabw.	Median	Min	Max	Mittelwert	Standardabw.
56100	38,89	5,56	90,00	40,10	15,79	63,33	8,33	95,45	61,66	16,79
56101	92,86	50,00	99,06	91,53	6,28	55,88	6,25	94,44	55,9	14,17
56111	79,71	41,63	97,58	79,42	6,75	78,89	37,65	97,18	78,5	7,09
56114	90,00	50,00	97,06	87,40	8,49	91,67	58,33	97,06	89,17	7,03
56118	63,75	30,00	96,94	63,75	9,72	68,45	39,66	96,94	68,54	9,6

Tabelle 1: Vergleich der Lagemaße

Im Rahmen unseres Prozesses zum Fehlermanagement wurden nochmals sämtliche Rechenregeln überprüft. Die Berechnungen der restlichen 14 Qualitätsindikatoren sind in der Auswertung 2023 korrekt durchgeführt worden.

Nach Feststellung des Fehlers hat im IQTIG die Etablierung von Prozessen begonnen, um ähnliche Fehler zukünftig zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere weiterreichende Prüfprozesse und Standardprozeduren im Aufbau des Regelbetriebs zur Patientenbefragung.

Hinsichtlich der Fehlerkommunikation ist der G-BA informiert. Zudem wird das Expertengremium PCI in Kenntnis gesetzt. Wir bitten Sie als Datenannahmestellen die Information an die Leistungserbringer weiterzuleiten.

Im Mai dieses Jahres erhalten Sie die Rückmeldeberichte für das Auswertungsjahr 2024 (Erfassungsjahr 2023) basierend auf den korrigierten Rechenregeln.

Für die fehlerhafte Berechnung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.

Sehr gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.


Freundliche Grüße



Prof. Dr. med. Claus-Dieter Heidecke, MBA
Institutsleiter



Dr. Jona Cederbaum
Fachbereichsleitung
Biometrie



Dr. Konstanze Blatt
Fachbereichsleitung
Befragung